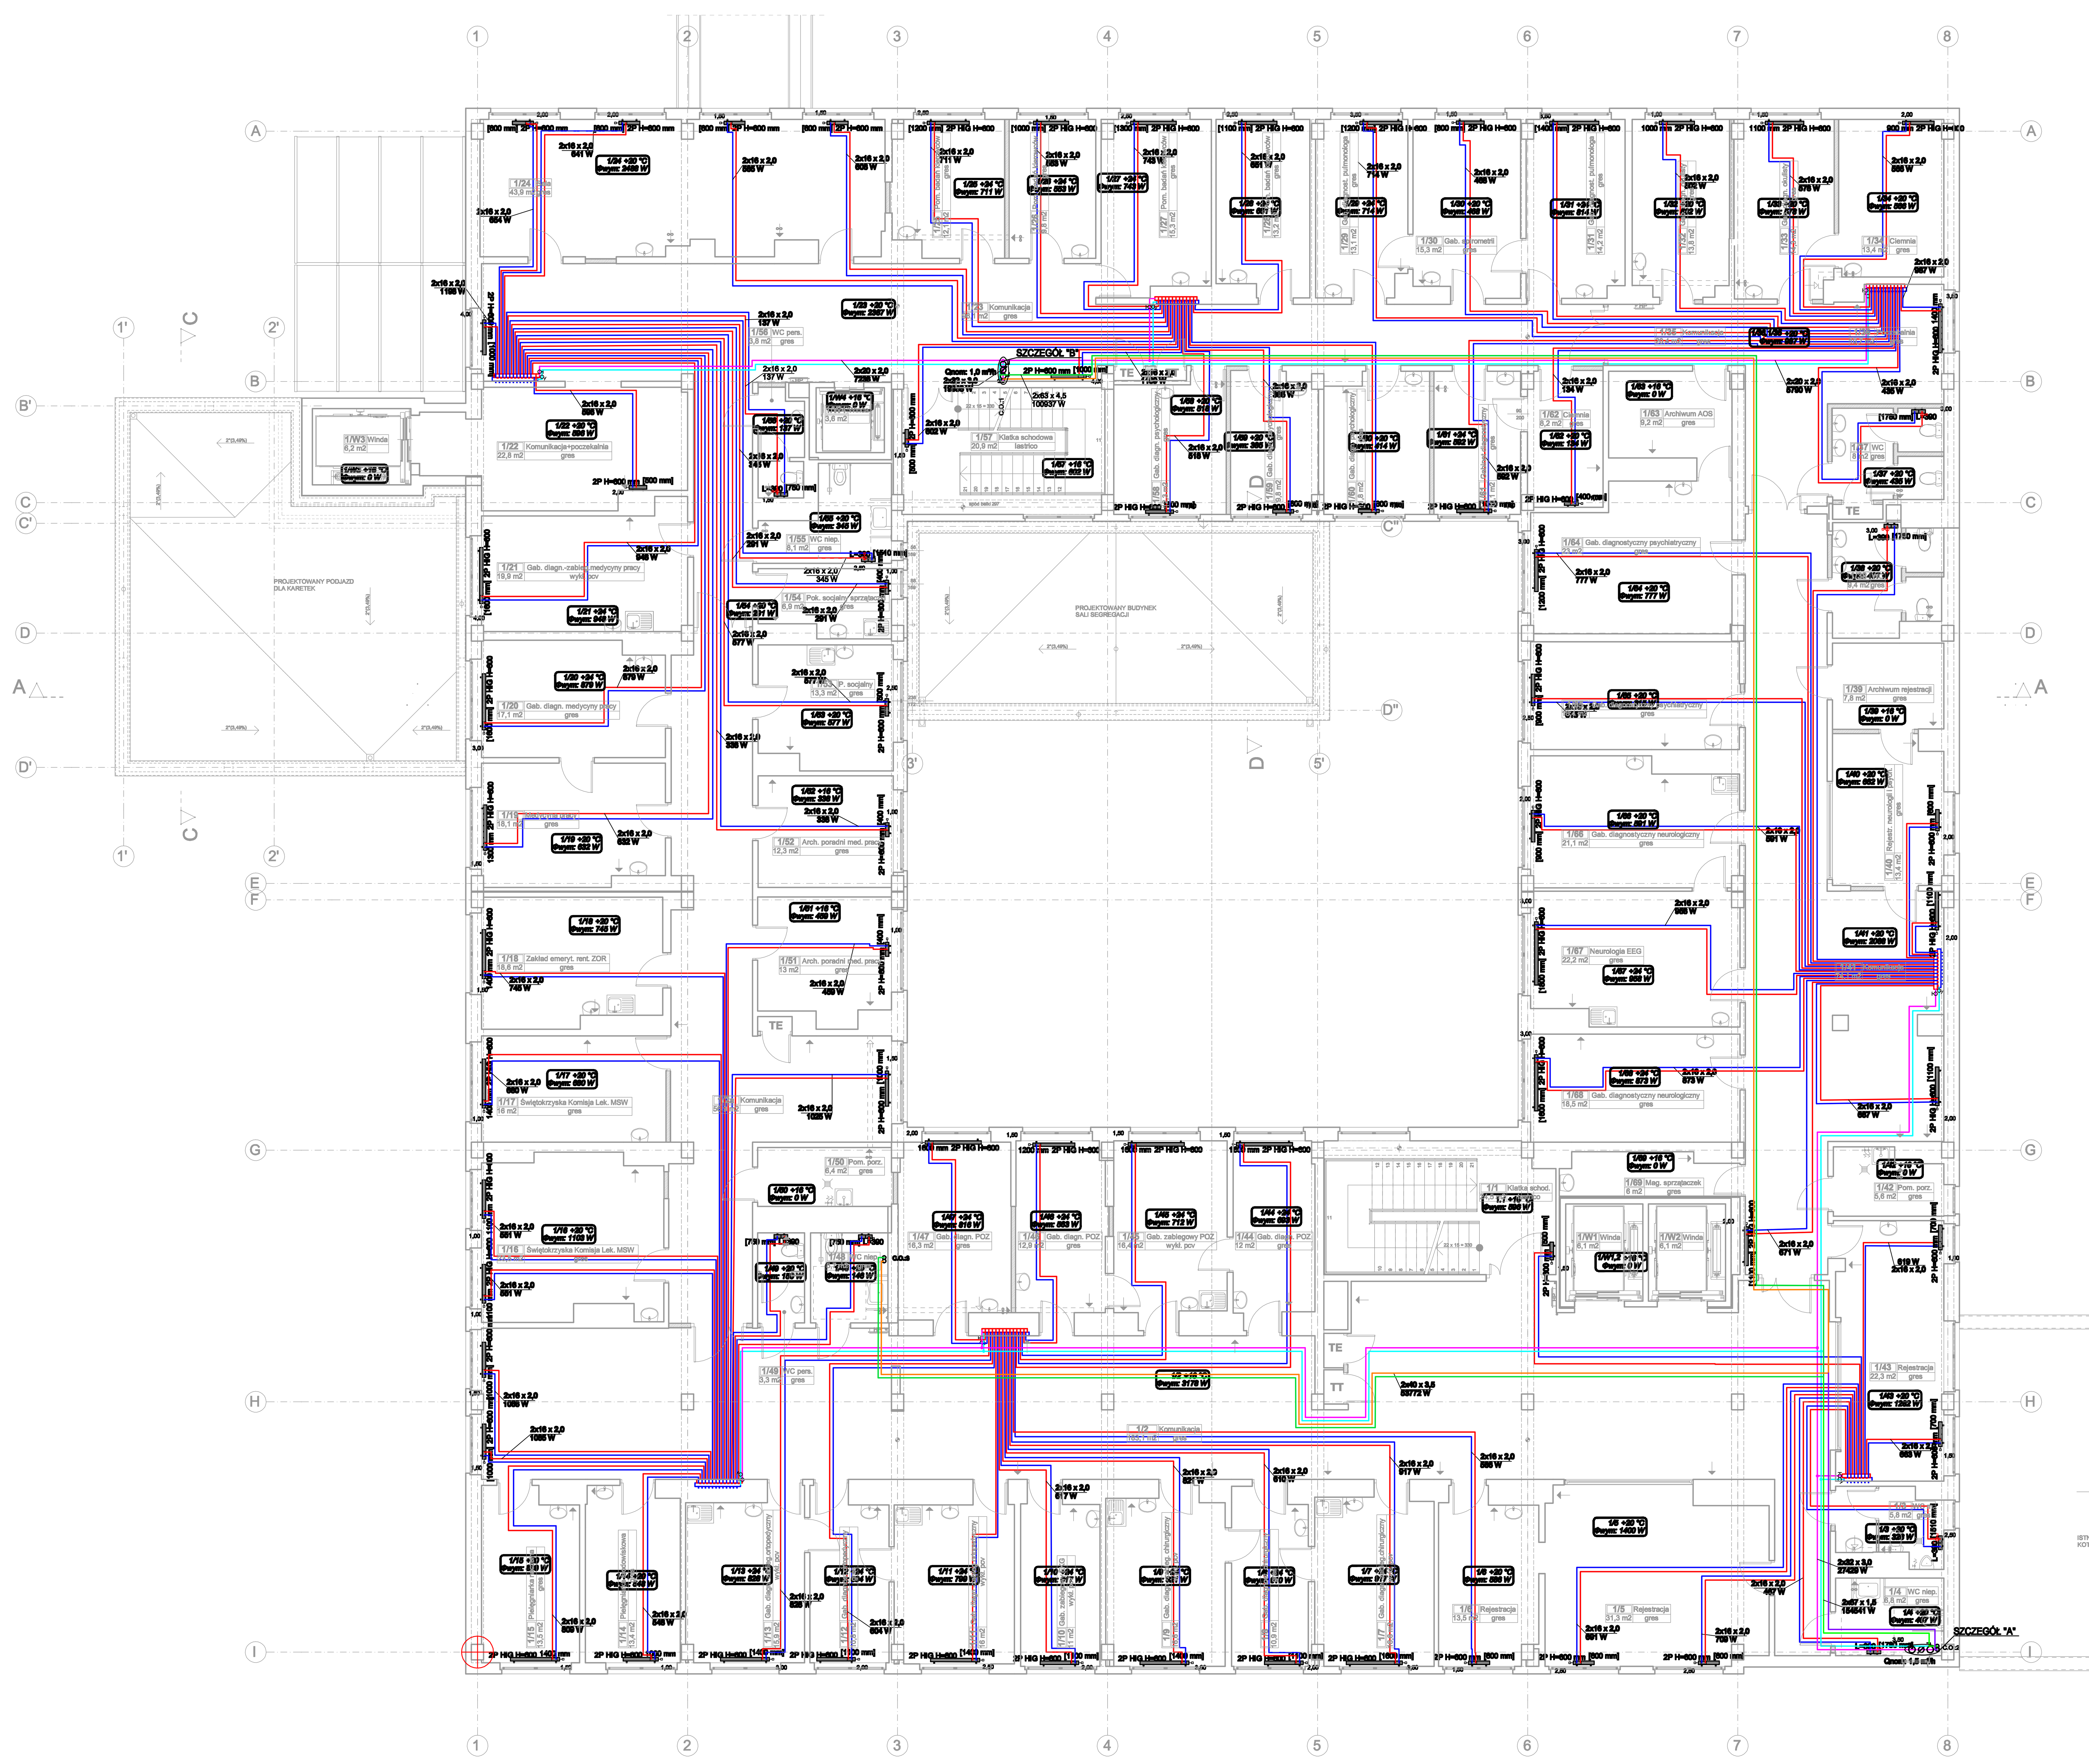

LEGENDA:

- Przewody główne zasilania instalacji c.o. łączącej piony
  - materiał - rura PE-RT/Al/PE-RT
  - zasilanie, — powrót
- Przewody główne zasilania instalacji c.o. łączącej piony
  - materiał - rura PE-RT/Al/PE-RT
  - zasilanie, — powrót
- Przewody główne zasilania instalacji grzejnikowej
  - materiał - rura PE-RT/Al/PE-RT
  - zasilanie, — powrót
- Przewody zasilania instalacji grzejnikowej
  - materiał - rura PE-RT/Al/PE-RT
  - zasilanie, — powrót

grzejnik energooszczędny łazienkowy
L=540 mm [750 mm] — wysokość, długość

grzejnik energooszczędny
[1000 mm] 2P H=600 mm — wysokość, zasilanie dolne, zintegrowany, dwupłytowy, profilowany, długość

grzejnik energooszczędny higieniczny
[1000 mm] 2P HIG H=600 mm — wysokość, zasilanie dolne, zintegrowany, dwupłytowy, gładki, długość

- rozdzielacz c.o. w szafce podtynkowej i natynkowej

P1 - Pion instalacji centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁ "B"

1 - Zawór odcinający DN 20;
2 - Ciepłomierz współpracujący z interfejsami zdalnego odczytu o przepływie 1,0 m³/h;
3 - Zawór oddcinający DN 20

SZCZEGÓŁ "C"

1 - Zawór odcinający DN 20;
2 - Ciepłomierz współpracujący z interfejsami zdalnego odczytu o przepływie 1,5 m³/h;
3 - Zawór oddcinający DN 20

- Zawór odcinający
- Zawór regulacyjny

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
	Powierzchnia użytkowa	
1/3	WC m.	5,8
1/4	WC niep.	6,8
1/5	Rejestracja	31,3
1/6	Rejestracja	13,5
1/7	Gab. diagn.-zabieg.chirurgiczny	16,6
1/8	Gab. diagnost. chirurgiczny	10,9
1/9	Gab. diagn.-zabieg. chirurgiczny	16,6
1/10	Gab. zabiegowy EKG	11,0
1/11	Gab. diagn.-zabieg.ortopedyczny	16,0
1/12	Gab. diagnost.ortopedyczny	10,8
1/13	Gab. diagn.-zabieg.ortopedyczny	15,9
1/14	Pielęgniarka środowiskowa	13,4
1/15	Pielęgniarka naczelna	13,5
1/16	Świętokrzyska Komisja Lek. MSW	23,5
1/17	Świętokrzyska Komisja Lek. MSW	16,0
1/18	Zakład emeryt. rent. ZOR	18,6
1/19	Medycyna pracy	18,1
1/20	Gab. diagn. medycyny pracy	17,1
1/21	Gab. diagn.-zabieg.medycyny pracy	19,9
1/24	Sala	43,9
1/25	Pom. badań kierowców	12,1
1/26	Pom. badań kierowców	9,8
1/27	Pom. badań kierowców	15,3
1/28	Pom. badań kierowców	13,2
1/29	Gab. diagnost. pulmonologa	13,1
1/30	Gab. spirometrii	15,3
1/31	Gab. diagnost. pulmonologa	14,2
1/32	Gab. diagn. okulisty	13,9
1/33	Gab. diagn. okulisty	14,3
1/34	Ciemnia	13,4
1/37	WC	8,0
1/38	WC	9,4
1/39	Archiwum rejestracji	7,8
1/40	Rejestr. neurologii i psych.	13,4
1/42	Pom. porz.	5,6
1/43	Rejestracja	22,3
1/44	Gab. diagn. POZ	12,0
1/45	Gab. zabiegowy POZ	16,4
1/46	Gab. diagn. POZ	12,9
1/47	Gab. diagn. POZ	16,3
1/48	WC niep.	5,7
1/49	WC pers.	3,3
1/50	Pom. porz.	6,4
1/51	Arch. poradni med. pracy	13,0
1/52	Arch. poradni med. pracy	12,3
1/53	P. socjalny	13,3
1/54	Pok. socjalny sprzątaczki	6,9
1/55	WC niep.	8,1
1/56	WC pers.	3,8
1/58	Gab. diagn. psychologiczny	12,3
1/59	Gab. diagn. psychologiczny	9,8
1/60	Gab. diagn. psychologiczny	11,8
1/61	Gabinet diagnostyczny	10,1
1/62	Ciemnia	8,2
1/63	Archiwum AOS	9,2
1/64	Gab. diagnostyczny psychiatryczny	23,0
1/65	Gab. diagnostyczny psychiatryczny	18,4
1/66	Gab. diagnostyczny neurologiczny	21,1
1/67	Neurologia EEG	22,2
1/68	Gab. diagnostyczny neurologiczny	18,5
1/69	Mag. sprzątaczek	6,0
	razem	841,3 m²
	Powierzchnia ruchu	
1/1	Klatka schod.	24,5
1/2	Komunikacja	183,1
1/2a	Komunikacja	56,9
1/22	Komunikacja+poczekalnia	22,8
1/23	Komunikacja	96,1
1/35	Komunikacja	20,4
1/36	Poczekalnia	10,7
1/41	Komunikacja	74,1
1/57	Klatka schodowa	20,9
1/W1	Winda	6,1
1/W2	Winda	6,1
1/W3	Winda	6,2
1/W4	Winda	3,6
	razem	531,5 m²
	Powierzchnia kondygnacji netto	1 372,8 m²

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
2. wszelkie projekty budowlane i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-60; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

Nr zadania/obiektu: A	Zadanie: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI	
Faza: II	Adres obiektu: Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024	
Rewizja: A	Branża: INSTALACJE SANITARNE	
Nr proj.: 16-11-01	Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Data: 03.2017.		
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/POOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002	
Tytuł: RZUT PIĘTRA I INSTALACJA C.O.		Skala: 1:100
		Rys.: PB-A-SAN-09